


ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
PODGRZEWACZ C.W.U.  
PO POJ. 400 litr. O MOCY 3,8 KW  
ZASILANY Z KOTŁA GAZOWEGO

OZNACZENIA WĘZŁA  
WODOMIERNICZOWEGO:

1. ZAWORY KULOWE  
TYPU CIĘŻKIEGO  
fi 50 mm SZT. 2  
2. WODOMIERNICZ  
SKRZYDEŁKOWY fi 40 mm  
3. ZAWÓR ZWROTNY  
ANTYSKAŻENIOWY EA

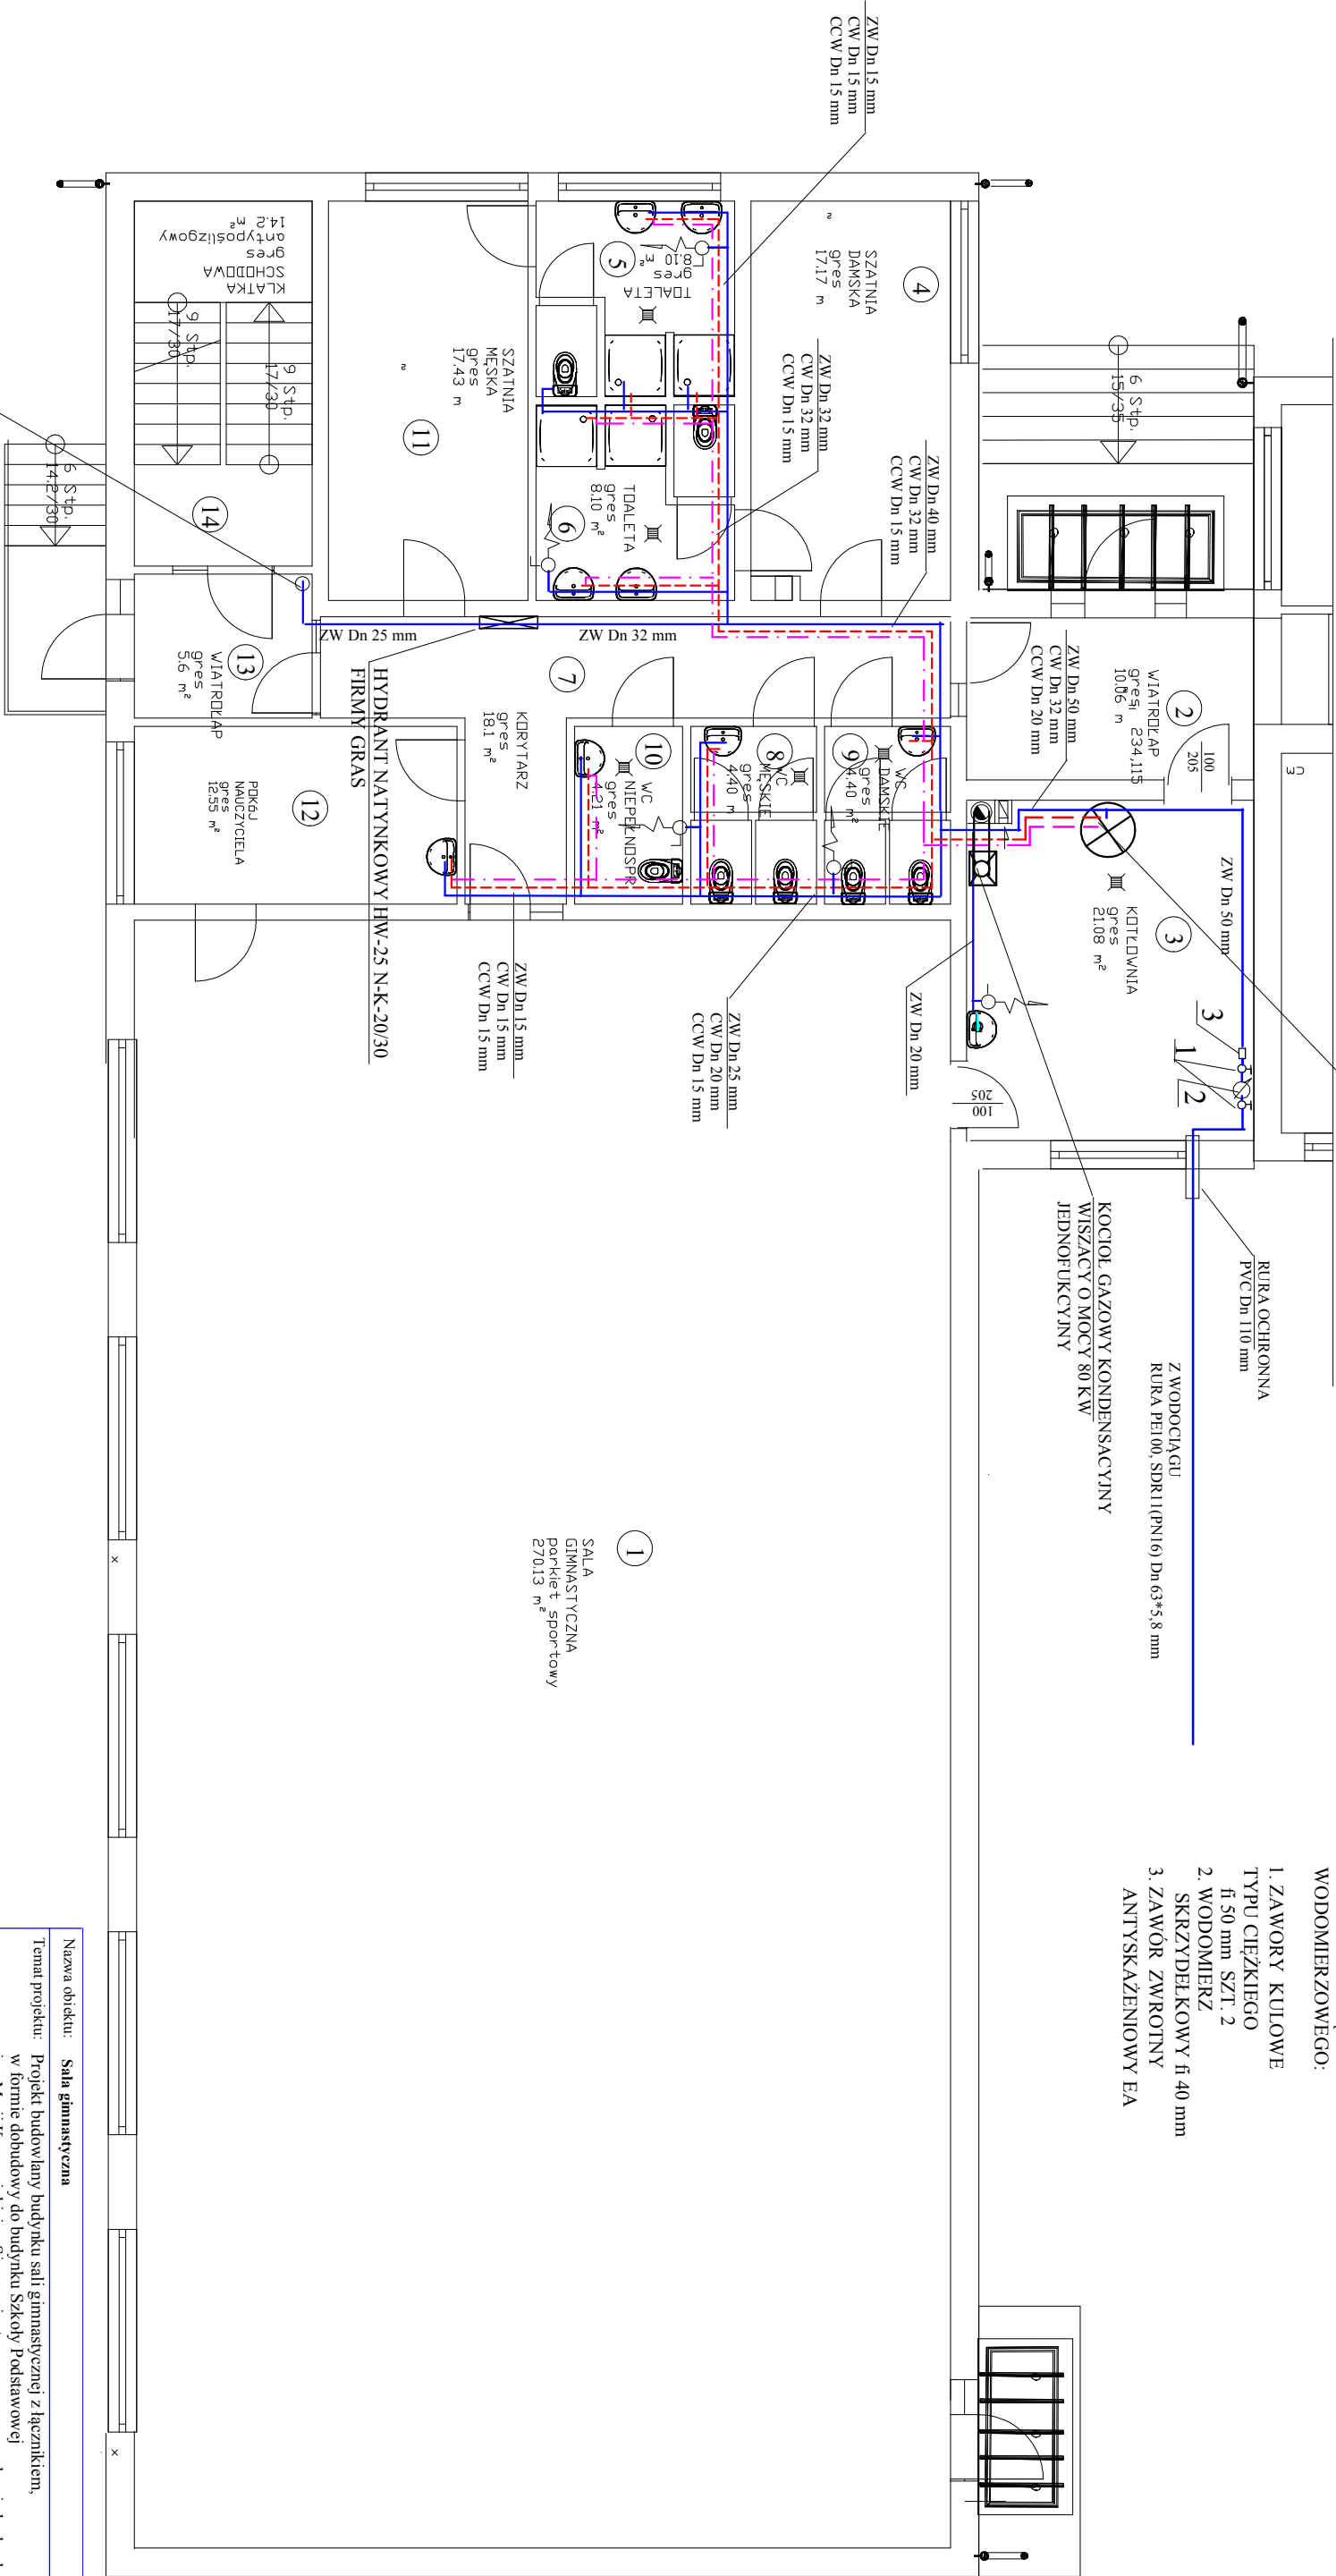

PION HYDRANTOWY  
Dn 25 mm

- OZNACZENIA:
- ZIMNA WODA Z RUR STALOWYCH (ZW)
- CIEPŁA WODA Z RUR STALOWYCH (CW)
- CYRKULACJA CIEPŁEJ WODY Z RUR STALOWYCH (CCW)
- ZAWORY CZERPALNE
- HYDRANT NATYKNOWY HW-25 N-K-20/30  
FIRMY GRAS

Nazwa obiektu: <b>Sala gimnastyczna</b>			
Temat projektu: Projekt budowlany budynku sali gimnastycznej z łącznikiem, w formie dobudowy do budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siemnowie, towarzyszące urządzeniu budowlane. - instalacje wod-kan, c.w.u., c.o. wentylacji mechanicznej			
Adres obiektu: <b>dz. nr1273, Siemnow obręb 0006, gmina Zarzecze</b>			
Inwestor: <b>Gmina Zarzecze 37-205 Zarzecze 175</b>			Skala: 1 : 100
Nazwa rysunku: <b>Rzut Parteru instalacja wody zimnej i c.w.u.</b>			Nr. rysunku <b>1</b>
Imiona i nazwiska	Specjalność i numer uprawnień	Data:	Podpis:
Opiniował: <b>Maciej Horbaczek</b>	instalacje sanitarne upr. nr PDK/0035/ZOOS/04	Lispaod 2018	
Projektant: <b>mgr inż. Marek Drozd</b>	instalacje sanitarne bez ograniczeń upr. nr PDK/0127/POOS/07	Lispaod 2018	
Sprawdzający: <b>mgr inż. Marian Baran</b>	instalacje sanitarne bez ograniczeń upr. nr WBP/ZNB/UB/142/3.17/11/682	Lispaod 2018	